


מחסום רצפה פתוח בעל שלושה מבואים 40 מ"מ ומוצא צידי 50 מ"מ




מק"ט מחסום: 60114590

מק"ט מחסום גבוה: 60124590

חלקי המחסום

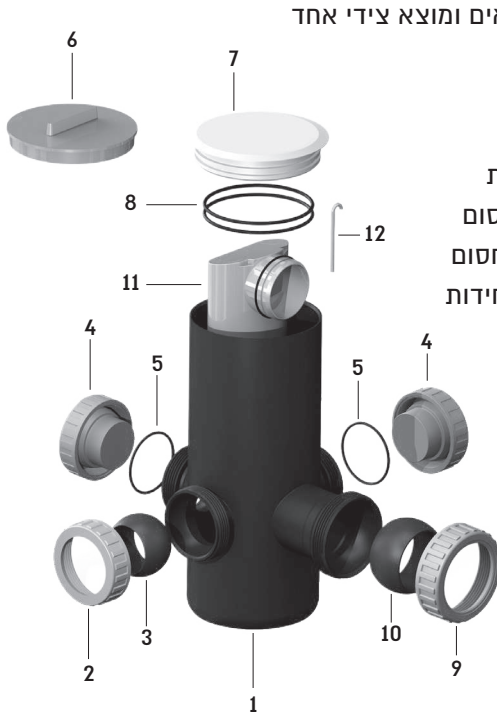

1. גוף המחסום בעל 3 מבואים ומוצא צידי אחד
2. אום לכדור 50
3. אטם גומי כדורי 40/50
4. פקק 50 - 2 יחידות
5. אטם לפקק 50 - 2 יחידות
6. מכסה זמני לסגירת המחסום
7. מכסה קבוע לסגירת המחסום
8. אטם למכסה קבוע - 2 יחידות
9. אום לכדור 69
10. אטם גומי כדורי 50/60
11. מחיצה נשלפת + אטם
12. מעצור למחיצה




הוראות התקנה

הערה: כמות הכניסות שיהיו בשימוש או יסגרו על ידי פקקים, ישתנו בהתאם למהלך הצנרת.


1. הנח את המחסום במקומו ע"פ התכנון, סגור את הכניסה שאינה נדרשת לשימוש, **תמונה 1.**

תמונה 1

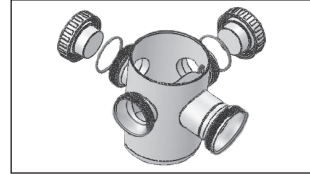


2. הרכב את האטמים הכדוריים על הצינורות הדרושים, **תמונה 2.**

תמונה 2

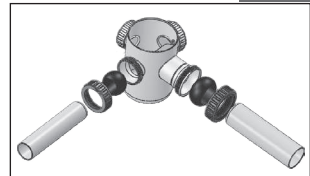


3. חבר את הצינורות על ידי הידוק האומים בעזרת מפתח מתאים, **תמונה 3.**

תמונה 3

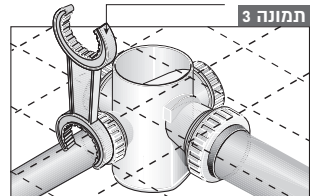


4. סגור את המחסום בעזרת המכסה הזמני. המכסה הזמני מונע כניסת לכלוך בזמן ביצוע העבודה ואת שינוי צורת המחסום עקב לחצים חיצוניים, **תמונה 4.**

תמונה 4

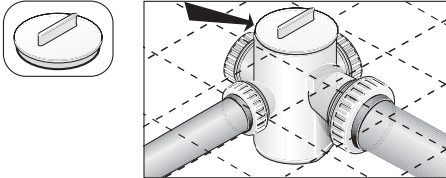

5. בסיום העבודה החלף את המכסה הזמני במכסה קבוע, כאשר שני האטמים מורכבים עליו, **תמונה 5.**

תמונה 5

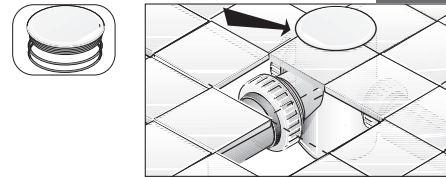

הוצאת מחיצה לניקוי מגוף המחסום

תמונה א: הוצא את מעצור המחיצה.

תמונה ב: הסט את המחיצה הנשלפת למרכז הגוף, בעזרת מברג.

תמונה ג: שלוף את המחיצה.



היתר 1603

אזהרה: אין להשתמש בדבק או באביזרים מאולתרים להתקנת מערכת הנקזים. הדבקים אינם נדבקים למוצרים הנ"ל.

מוקד הזמנות ושירות *2848

חוליות - קיבוץ שדה נחמיה | גליל עליון 1214500

טלפון: 04-6946010, פקס: 04-6959698 | www.huliote.co.il | info@huliote.co.il

מערכות זרימה
מתקדמות

